



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

COBRA

干式螺杆真空泵

NC 0600 C、NC 0630 C

水冷型 (WCV)

操作手册



目录

1	安全	4
2	产品说明	5
2.1	工作原理	6
2.2	预期用途	6
2.3	起动控制装置	7
2.4	产品标准	7
2.4.1	水冷型	7
2.4.2	温度开关	7
2.4.3	温度计	7
2.4.4	密封系统	7
2.5	可选附件	7
2.5.1	进气过滤器	7
2.5.2	气镇阀	7
2.5.3	消音器	7
2.5.4	阻隔气体系统	7
2.5.5	端面密封	8
2.5.6	齿轮箱压力安全阀	8
2.5.7	氮气控制面板	8
2.5.8	液体冲洗装置	8
3	运输和搬运	9
4	存储	10
5	安装	11
5.1	安装条件	11
5.2	连接管路	11
5.2.1	进气接头	12
5.2.2	排气接口	12
5.2.3	冷却水接头	13
5.2.4	阻隔气体系统连接（选配）	14
5.2.5	稀释气体系统连接（可选）	16
5.2.6	吹扫气体系统连接（可选）	17
5.3	注油	18
5.4	加注冷却液	19
5.5	液体冲洗设备的安装（可选）	20
5.6	安装联轴器	20
6	电气连接	22
6.1	机器交付时不带变速驱动装置	22
6.2	配备变速驱动装置（选配）的机器	24
6.3	三相电机电路图（真空泵驱动装置）	25
6.4	电磁阀接线图（可选）	26
6.5	监控设备的电气连接	27
6.5.1	温度开关的电路图	27
6.5.2	流量开关接线图（可选）	27
6.5.3	液位开关电路图（可选）	27
7	调试	29
7.1	输送可冷凝蒸汽	30
7.2	液体冲洗步骤	30

7.3	气体吹扫步骤	30
8	维护	32
8.1	维护计划	33
8.2	油位检查	34
8.3	冷却液液位检查	34
8.4	更换气镇阀过滤器（可选）	34
8.5	换油	35
8.6	更换冷却液	38
9	大修	39
10	停用	40
10.1	拆卸和弃置	40
11	备件	41
12	故障排除	42
13	技术数据	44
14	冷却液	45
15	机油	46
16	欧盟一致性声明	47
17	英国一致性声明	48

1 安全

操作机器前，应阅读并理解此操作手册。如有任何问题需要澄清，请联系您的制造商代表。

使用前请仔细阅读本操作手册并妥善保管，以供日后参考。

只要客户不对产品做任何更改，本操作手册始终有效。

本机设计用于工业应用，仅允许经过技术培训的人员进行操作。

始终穿戴符合当地法律法规的个人防护装备。

本机机器根据最新技术设计和制造。但是，如以下章节和第 *预期用途* [→ 6] 章所述，可能仍然存在风险。

本操作手册将重点介绍具体情况下可能的潜在危险。安全说明和警示语标有以下关键词之一：危险、警告、小心、注意及说明，如下所示：



危险

... 表示迫近的危险情况，如不加防范，将导致死亡或重伤。



警告

... 表示潜在危险情况，可能会导致死亡或重伤。



小心

... 表示潜在危险情况，可能会导致轻伤。



注意


... 表示潜在危险情况，可能会导致财产损失。



备注

... 表示有用的提示和建议，以及确保高效、无故障运行的信息。

2 产品说明

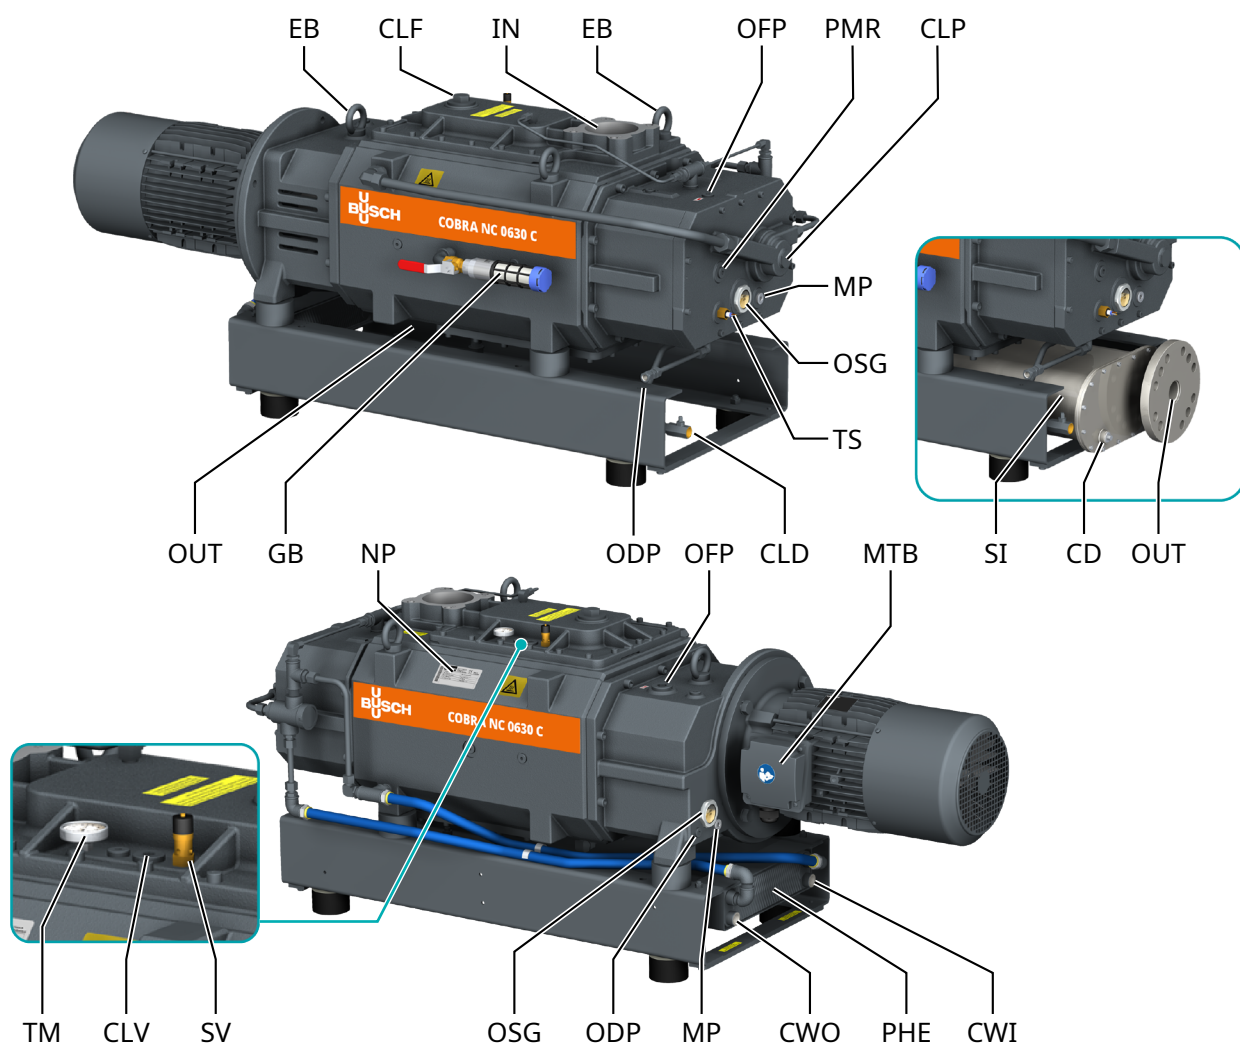

描述

IN	进气接头	OUT	排气接口
CD	冷凝水排放管	CLD	冷却液排放阀
CLF	冷却液加注塞	CLP	冷却液循环泵
CLV	冷却液透气塞	CWI	冷却水入口
CWO	冷却水出口	EB	吊环螺栓
GB	气镇阀	MP	磁性塞
MTB	电机接线盒	NP	铭牌
ODP	放油塞	OFP	注油塞
OSG	油位镜	PHE	面板热交换器
PMR	手动旋转转子的插头	SI	消音器
SV	安全阀	TM	温度计
TS	温度开关		



备注

技术术语。

在本操作手册中，“机器”一词是指“真空泵”。




备注

图示

在本操作手册中，图示可能与机器外观有所不同。

2.1 工作原理

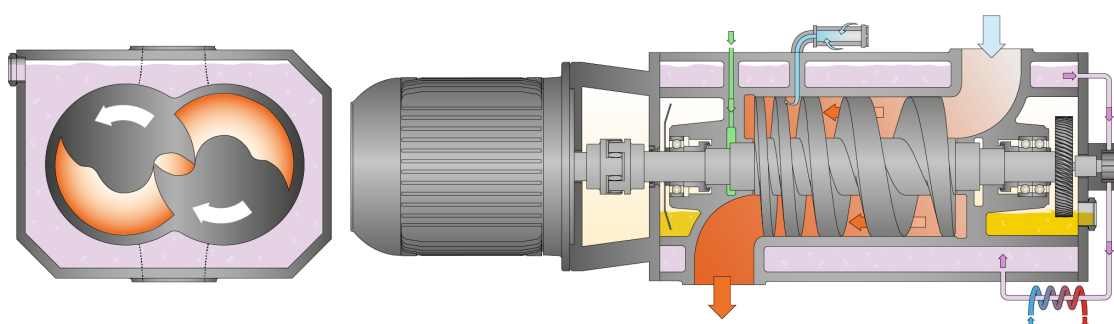

该款真空泵为单级双螺杆真空泵。

一对螺杆转子在腔体内旋转。泵送的介质被螺杆捕获，经压缩后输送至排气口。在压缩过程中，两个螺杆转子不会相互接触，也不与腔体接触。压缩腔室内无需润滑油或工作液。

2.2 预期用途



警告

针对超出预期用途的可预见误用机器

所带来的受伤风险！

机器存在损坏危险！

可能有危害环境的危险！

● 确保遵循本手册中的所有说明。

机器 用于抽吸空气以及其他干燥、无腐蚀性、无毒、非易燃和非爆炸性气体。

输送其他介质会导致机器的热负荷和/或机械负荷增加，只能在咨询制造商并获得许可后方可进行此类操作。

本机器须置于无潜在爆炸性风险的环境中。

本机器能够维持极限压力，请参阅 技术数据 [→ 44]。

本机器适合持续运行。

允许的环境条件，请参阅 技术数据 [→ 44]。

2.3 起动控制装置

本机器不带起动控制装置。本机器的操控装置必须在安装过程中装入。
机器 可以配备变速驱动装置（选配）。

2.4 产品标准

2.4.1 水冷型

机器通过泵缸盖和泵缸中的冷却液回路冷却。
冷却液泵（CLP）允许在冷却液室中循环流动。
冷却液由必须连接至总水管的面板热交换器（PHE）冷却。

2.4.2 温度开关

温度开关用于监测机器的油温。
当温度开关跳闸（85 °C），必须停止机器的运行。



备注

该温度控制装置必须接通电源。

● 如需了解更多信息，请参阅 [监控设备的电气连接](#) [→ 27]。

2.4.3 温度计

温度计允许可视化显示冷却液温度。

2.4.4 密封系统

真空泵在电机侧和进口侧装配迷宫式密封。
可提供其他密封系统，参见 [机械密封](#) [→ 8]。
密封系统保护工艺气体泄漏至轴承腔室。
根据工艺需求，密封系统可通过阻隔气体系统提高效率，请参见 [阻隔气体系统](#) [→ 7]。

2.5 可选附件

2.5.1 进气过滤器

进气过滤器可以保护机器不受工艺气体中灰尘和其他固体的影响。进气过滤器可以配备纸滤芯。

2.5.2 气镇阀

气镇阀将工艺气体与一定量的环境空气混合，以消解机器内的蒸汽冷凝。
气镇阀会影响本机的极限压力，请参阅 [技术数据](#) [→ 44]。
球阀用于开启或关闭气镇气流。

2.5.3 消音器

排气接口（出口）处可安装消音器，用于降低排气噪音。

2.5.4 阻隔气体系统

阻隔气体系统允许向电机侧轴封供应压缩空气或氮气，以提高密封效率。

本设备提供带或不带氮气控制面板的型号。

2.5.5 端面密封

密封系统可以配备端面密封。可提供以下款型：


- 电机侧为油润滑单端面机械密封，进气侧为迷宫式密封。
- 电机侧和进气侧均为油润滑单端面机械密封。

**注意**

如果机器配备带有机械密封的电机侧密封系统时，也可选配 **齿轮箱压力安全阀** [→ 8]。

2.5.6 齿轮箱压力安全阀

如果机器配备带有机械密封的电机侧密封系统，还可选配齿轮箱压力安全阀。

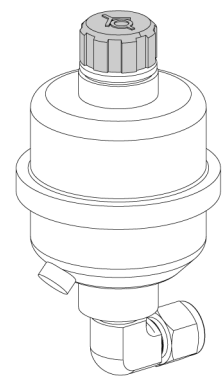

压力安全阀安装在机器的电机侧。它内置有油雾分离器以防漏油，该分离器将在设备大修时予以更换。

- 有关更多信息，请联系 Busch 普旭 代表。

2.5.7 氮气控制面板

配有底座的氮气面板允许向机器的多个不同位置提供氮气。

每条氮气管路均配备一个打开或关闭气体循环回路的电磁阀、一个压力调节器和一个流量计、分别用于调节压力和体积流量。

可使用的氮气管路如下：

- 用于电机侧密封系统的阻隔气体系统。此设备配备了一个与流量计集成的流量开关，用于当氮气体积流量低于设定最小值时，该开关会关闭机器。
- 稀释气体镇流器用于防止出现冷凝水或将其稀释，取决于具体应用情况。氮气被注入泵缸中。
- 安装在入口法兰处的冲洗气体系统。用于在使用后或运行期间冲洗机器。氮气被注入入口法兰。

2.5.8 液体冲洗装置

液体冲洗装置允许根据工艺类型使用适当的液体冲洗该机器。该系统由一个电磁阀组成，可打开和关闭冲洗液循环回路。

此外，两个液位开关（LS1 和 LS2）监测冲洗液量。

上液位开关（LS1 ▶ L _{警告} ）	预先警告
下液位开关（LS2 ▶ L _{跳闸} ）	跳闸，必须停止冲洗

3 运输和搬运



警告

悬吊荷载。

严重受伤风险！

- 不要在悬吊荷载下方行走、站立或工作。



警告

使用电机环首螺栓起吊机器。

严重受伤风险！

- 请勿使用已安装到电机的环首螺栓起吊机器。
- 仅按照如下所示吊起机器。




注意

如果机器已加注机油。

倾斜已加注机油的机器可能会导致大量机油进入泵体。

- 每次运输前排空机油，或者始终水平运输机器。
- 如要了解本机器的重量，请参考“技术数据[→ 44]”一章或铭牌（NP）。
- 确保吊环（EB）完好无损，完全拧入并已用手拧紧。

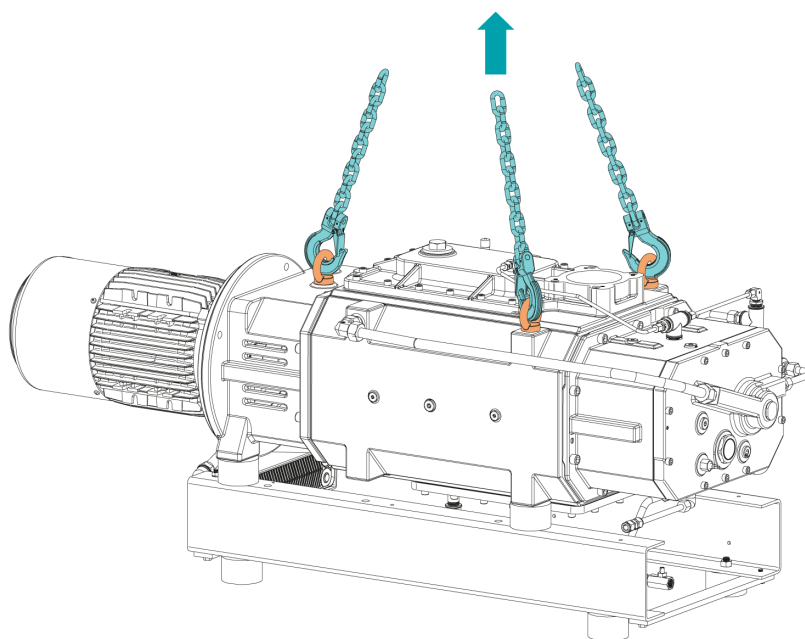

- 保证机器并未在运输过程遭到损坏。

如果机器已安装并固定在运输支架（托盘）上：

- 安装之前，请先将机器从运输支架上取下。

4 存储

- 使用机器随附的盖子密封孔口，如果盖子损坏或丢失，建议使用胶带密封。
- 将 机器 存放在干燥、无尘的室内，避免震动，如有可能，请使用原始包装，温度最好介于 5 ... 55 °C 之间。

如果机器要存放 3 个月以上：

- 使用机器随附的盖子密封孔口，如果盖子损坏或丢失，建议使用胶带密封。
- 用防腐膜包裹 机器。
- 将 机器 存放在干燥、无尘的室内，避免震动，如有可能，请使用原始包装，温度最好介于 5 ... 55 °C 之间。



注意

储存时间过长。

机器存在损坏危险！

- 如果机器配备有油润滑的机械密封件，我们建议在长时间存放之前注满油箱，请参阅章节 [换油](#) [→ 35] 中的"注油"。这样可以在长时间存放期间保护机械密封。使用标准真空泵油，请参阅章节 [机油](#)。
- 重新启动机器之前，请将真空泵油排放到正常油位，请参阅章节 [换油](#) [→ 35] 中的"排油"。

5 安装

5.1 安装条件



警告

如果本机安装在具有潜在爆炸危险的环境中，或者本机用于抽取有毒、易燃或非惰性气体：

可能造成人身伤害！

有生命危险！

- 确保本机符合所有当地、国家的规章和安全规定。



注意

在非容许安装条件下使用机器。

过早受损危险！

效率受损！

- 确保完全遵守安装条件。
- 确保将本机存放于无潜在爆炸性风险的环境中。
- 确保环境条件符合 *技术数据* [→ 44]。
- 确保环境条件符合电机和电气仪表的防护等级。
- 确保安装空间或位置保持通风，使 机器 充分冷却。
- 确保电机风扇的冷却空气入口和出口无遮盖或阻挡，并确保冷却空气流量未受到其他不利影响。
- 确保油位观察镜 (OSG) 保持清晰可见。
- 确保有足够空间进行维护工作。
- 确保本机器水平放置或安装，在任何方向上的最大允许倾斜角度为 1°。
- 检查油位，参见 *油位检查* [→ 34]。
- 检查冷却液液位，参见 *冷却液液位检查* [→ 34]。
- 确保冷却水符合以下要求，参见 *冷却水接头* [→ 13]。

如果 机器 安装地点的海拔高度超过 1000 米：

- 请联系您的制造商代表，电机应当降额或限制环境温度。

5.2 连接管路

- 安装前，取下所有保护盖。
- 确保连接管路不会对机器的接头产生应力。因此，我们建议在进气和排气接头处安装柔性管路。
- 确保整体上的连接管路的管径规格至少与机器的各个接头相同。

如果连接管路较长：

- 使用更大管径的管路，以避免降低效率。
- 有关更多信息，请联系您的制造商代表。

5.2.1 进气接头



警告

无保护进气接头。

严重受伤风险！

- 切勿将手或手指放入进气接头中。



注意

异物或液体侵入。

机器存在损坏危险！

如果进气中含有灰尘或其他固体颗粒异物：

- 在机器的入口处安装合适的过滤器（5 微米或更小）。

连接件尺寸：

- DN100 ISO-K, DIN 28404

如果安装了冲洗气体系统或液体冲洗装置：

- DN100 PN16, EN 1092-1

如果将机器当成真空系统的一部分使用：

- Busch 普旭建议安装和使用隔离阀，以防止机器反转。
- Busch 普旭还建议，至少在设备达到最低转速后，再打开隔离阀。
- 确保连接管路不会对机器的接头产生应力。因此，我们建议在进气和排气接头处安装柔性管路。

5.2.2 排气接口



注意

排放气体流量受阻。

机器存在损坏危险！

- 确保排放气体无障碍地流动。不要关闭或限制排气管路，或将其用作加压气源。

连接件尺寸：


在机器排气接口处：

- DN100 ISO-K, DIN 28404

在消声器（SI）排气接口（提供两种可选型号）：

- DN80 PN16 + ANSI/ASME B16.5-3” 等级 150 lbs
- R3”
- 确保连接管路不会对机器的接头产生应力。因此，我们建议在进气和排气接头处安装柔性管路。
- 确保排气接口（OUT）处的反向压力（也称为“背压”）不超过最大允许排气压力，参见 *技术数据* [→ 44]。

5.2.3 冷却水接头

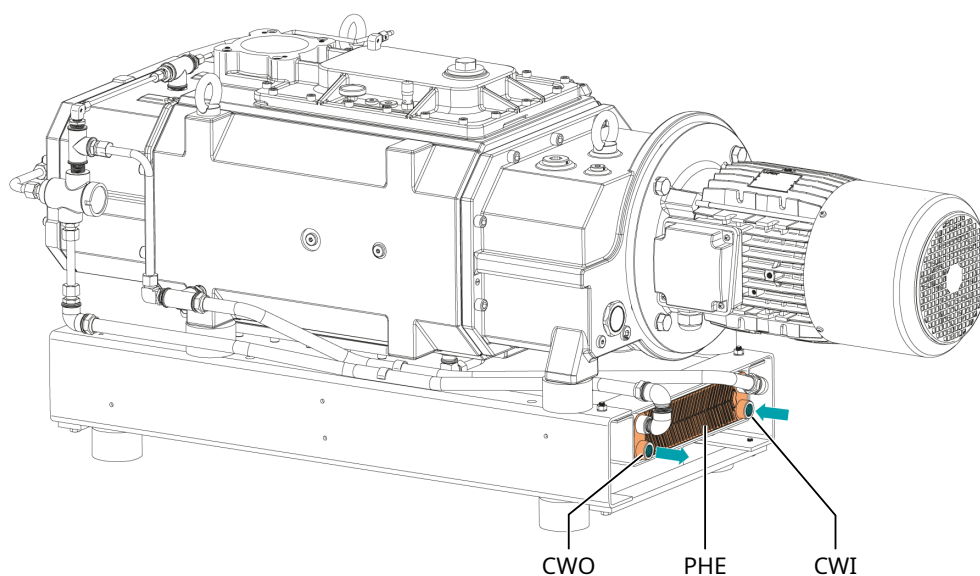

描述

CWI	冷却水入口	CWO	冷却水出口
PHE	面板热交换器		

- 将冷却水连接 (CWI / CWO) 连接至水源。

连接件尺寸：

- G ½" , ISO 228-1 (CWI / CWO)
- 确保冷却水符合以下要求：

水流量	l/min	12
水压	bar (g)	1 ... 6
供给温度	°C	+5 ... +30
供水与回水之间的压差	bar (g)	≥ 1

- 为了减少维护工作量，保证产品的使用寿命，我们建议采用以下冷却水水质。


硬度	mg/l (ppm)	< 90
特性	干净、透明	
PH 值	7 ... 8	
粒度	μm	< 200
氯化物	mg/l	< 100
电导率	μS/cm	≤ 100
自由氯离子	mg/l	< .3
与冷却水接触的材料	不锈钢	

 备注

水硬度的单位换算。
 $1\text{ mg/l (ppm)} = 0.056\text{ }^{\circ}\text{dh (德国度)} = 0.07\text{ }^{\circ}\text{e (英国度)} = 0.1\text{ }^{\circ}\text{fH (法国度)}$


5.2.4 阻隔气体系统连接（选配）

不带氮气控制面板

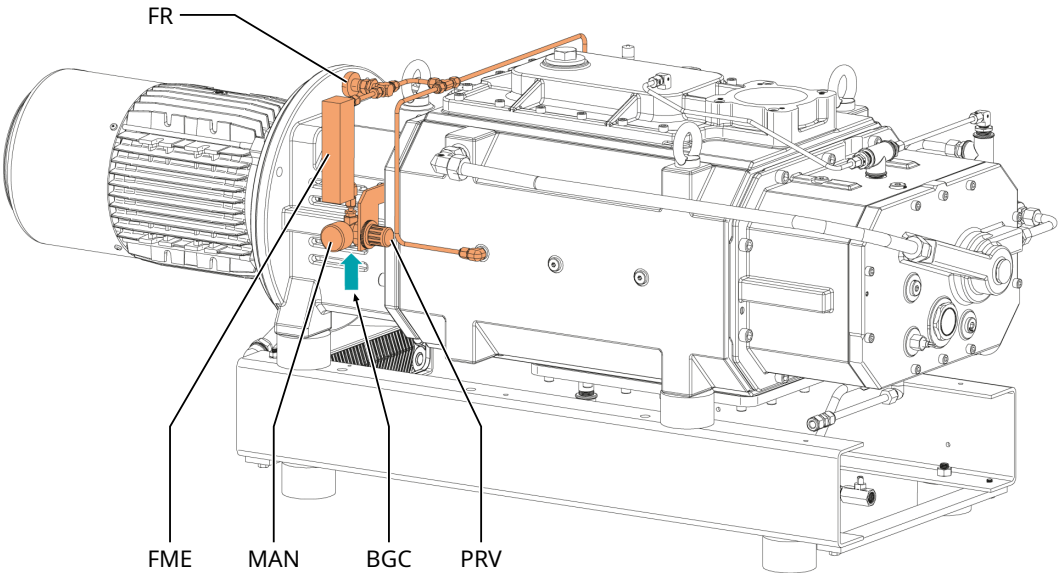

描述			
BGC	阻隔气体连接件	FME	流量计
FR	流量调节器	MAN	压力计
PRV	压力调节阀		

配氮气控制面板

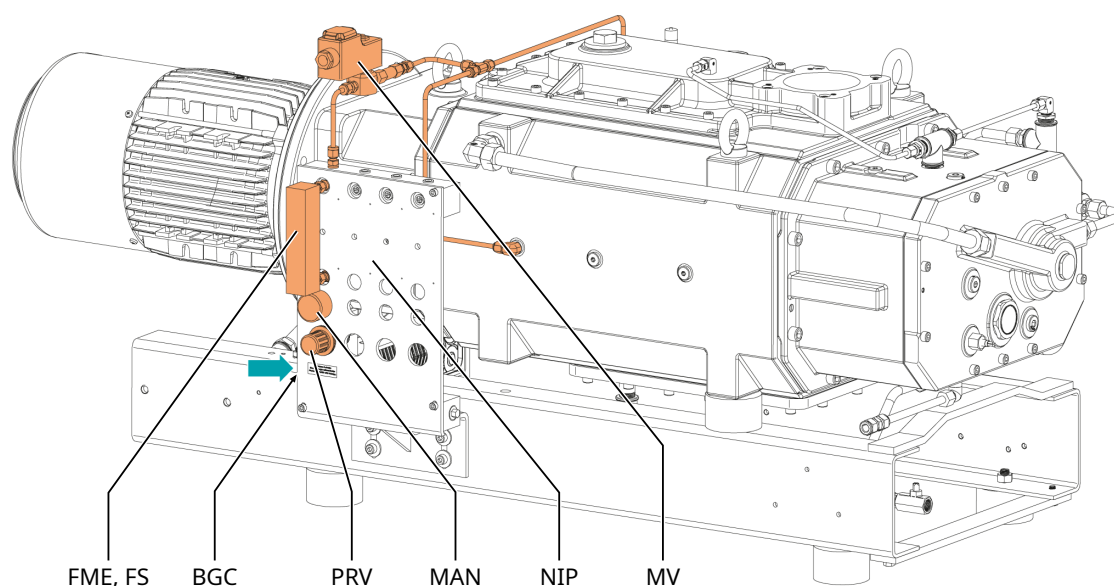

描述			
BGC	阻隔气体连接件	FME	流量计
FS	流量开关	MAN	压力计
MV	电磁阀	NIP	氮气控制面板
PRV	压力调节阀		

- 将阻气连接件 (BGC) 接至气体供应装置。

连接尺寸：


- G1/4" ， ISO 228-1

配备氮气控制面板的版本：

- 通过电气方式连接电磁阀 (MV) ，请参见 [电磁阀电路图](#) [→ 26]。
- 以电气方式连接流量计的流量开关 (FS) ，请参见 [流量开关接线图](#) [→ 27]。
- 确保气体符合以下要求：

气体类型	干燥氮气或空气	
气体温度	°C	0 ... 60
最大气体压力	bar (g)	13
压力调节阀 (PRV) 处的推荐压力设置	bar (g)	3
过滤	µm	5
建议流量	SLM (标准升 / 分钟)	3.5 ... 5.5
空气质量 (仅空气)	符合 ISO 8573-1 标准	类别 5.4.4.

5.2.5 稀释气体系统连接（可选）

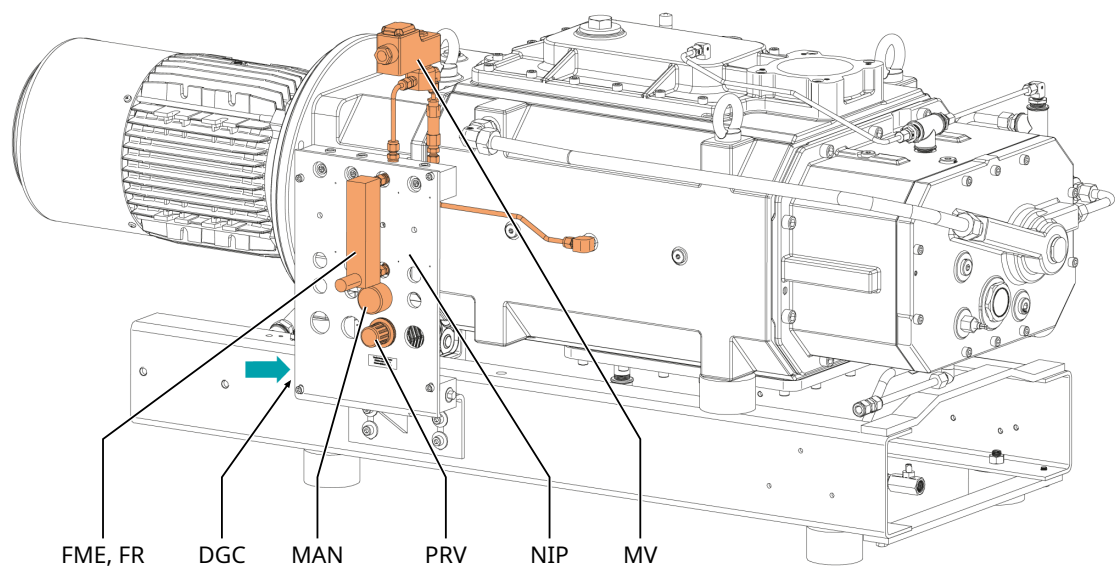


描述			
DGC	稀释气体连接	FME	流量计
FR	流量调节器	MAN	压力计
MV	电磁阀	NIP	氮气控制面板
PRV	压力调节阀		

- 将稀释气体连接件（DGC）接至气体供应装置。
- 连接尺寸：
- G1/4” ， ISO 228-1
 - 通过电气方式连接电磁阀（MV） ， 请参见 [电磁阀电路图](#) [→ 26]。
 - 确保气体符合以下要求：

气体类型	干燥氮气	
气体温度	°C	0 ... 60
最大气体压力	bar (g)	13
压力调节阀（PRV）处的推荐压力设置	bar (g)	2.5
过滤	µm	5
建议流量	SLM（标准升 / 分钟）	30

5.2.6 吹扫气体系统连接（可选）

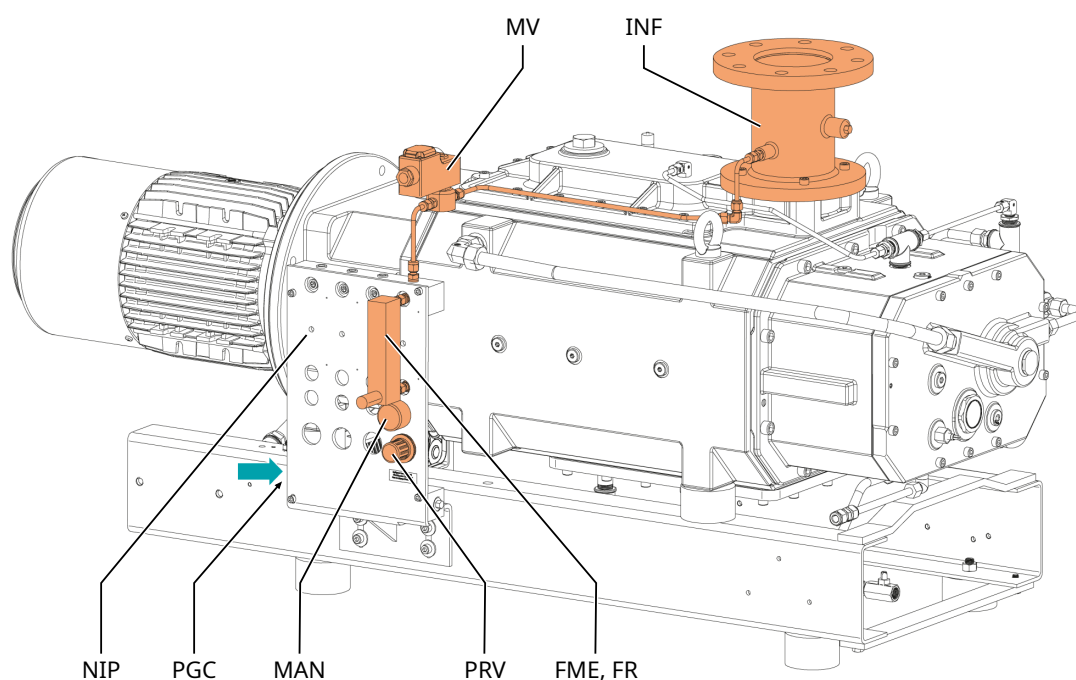

描述			
PGC	吹扫气体系统	FME	流量计
FR	流量调节器	INF	入口法兰
MAN	压力计	MV	电磁阀
NIP	氮气控制面板	PRV	压力调节阀

- 将吹扫气体连接件接至气体供应装置。

连接尺寸：

- G1/4" ， ISO 228-1
- 通过电气方式连接电磁阀（MV），请参见 [电磁阀电路图](#) [→ 26]。
- 确保气体符合以下要求：

气体类型	干燥氮气	
气体温度	°C	0 ... 60
最大气体压力	bar (g)	13
压力调节阀（PRV）处的推荐压力设置	bar (g)	2.5
过滤	µm	5
建议流量	SLM（标准升 / 分钟）	≥ 100

5.3 注油



注意


使用不合适的机油。

过早受损危险！

效率受损！

● 只能使用制造商事先批准和推荐的机油类型。

● 有关油液类型和注油量的信息，请参见“技术数据[→ 44]”和“油[→ 46]”章节。

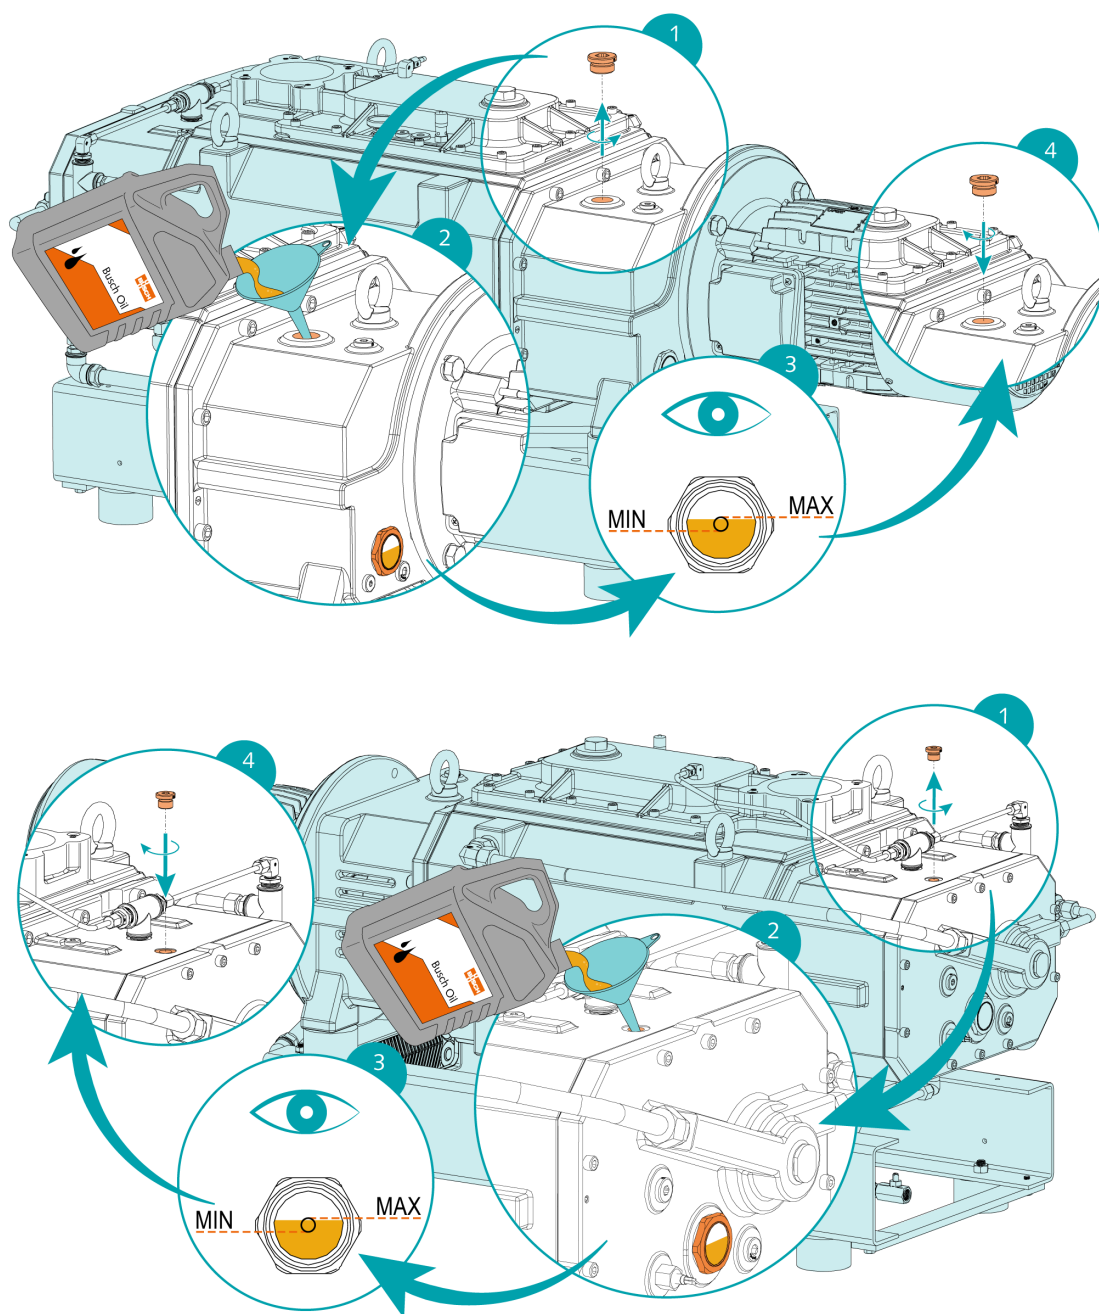

完成注油后：

- 请在贴纸上标注换油日期。




如果机器上没有标签：

- 请从 Busch 普旭代表处订购（货号 0565 568 959）。


5.4 加注冷却液

关于冷却液类型和冷却液容量，请参见技术数据[→ 44]和冷却液[→ 45]。

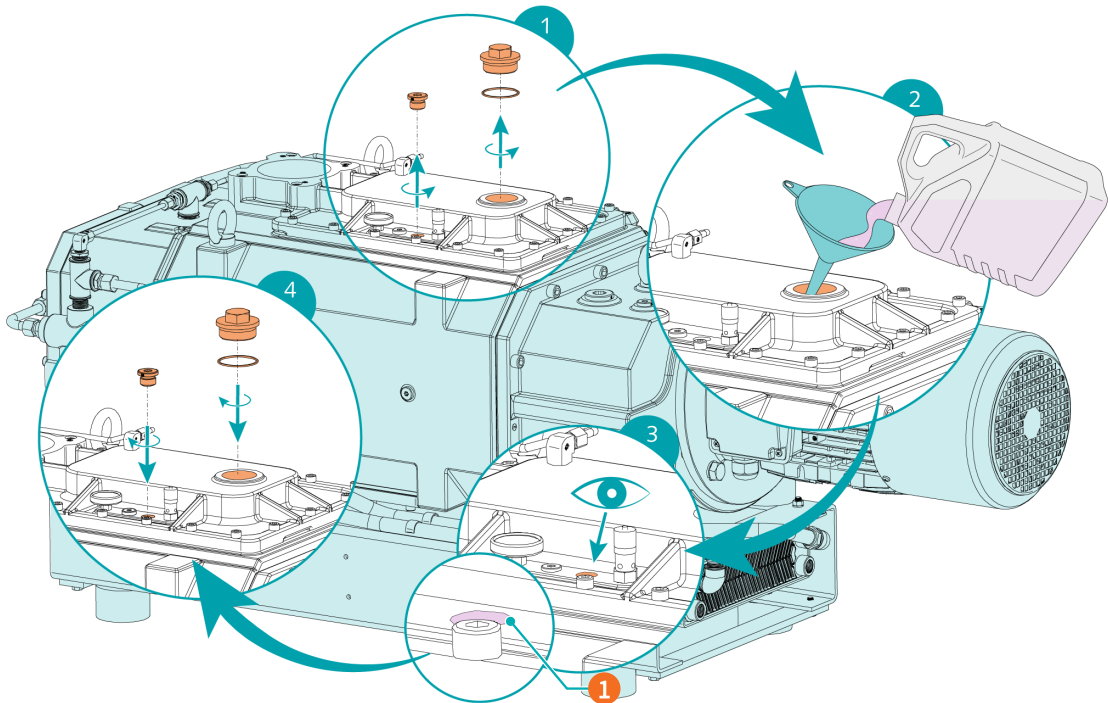

描述			
1	加注至排气孔的顶部		

5.5 液体冲洗设备的安装（可选）

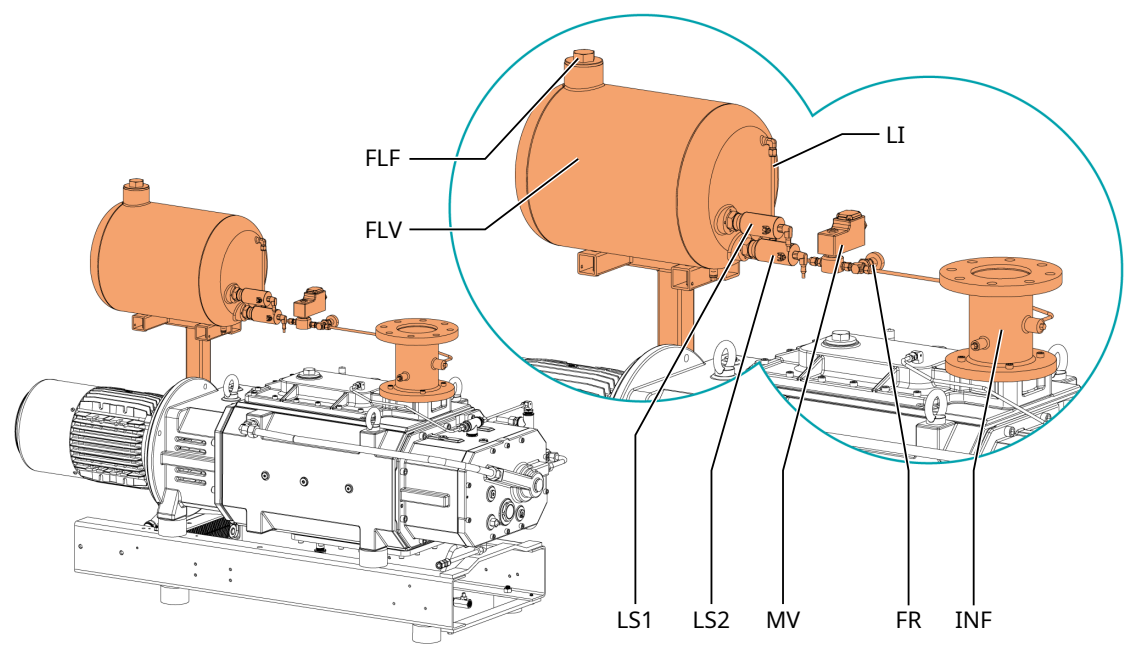

描述			
FLF	冲洗液加注塞	FLV	冲洗液容器
FR	流量调节器	INF	入口法兰
LI	液位指示器	LS	液位开关
MV	电磁阀		


- 通过电气方式连接电磁阀（MV），请参见电磁阀电路图[→ 26]。
- 通过电气方式连接两个液位开关（LS），请参见液位开关电路图[→ 27]。
- 将与工艺相兼容的冲洗液加注到冲洗液容器（FLV）中。

5.6 安装联轴器



备注

径向螺杆。
为确保无故障运行，请使用螺纹锁固胶固定径向螺杆。

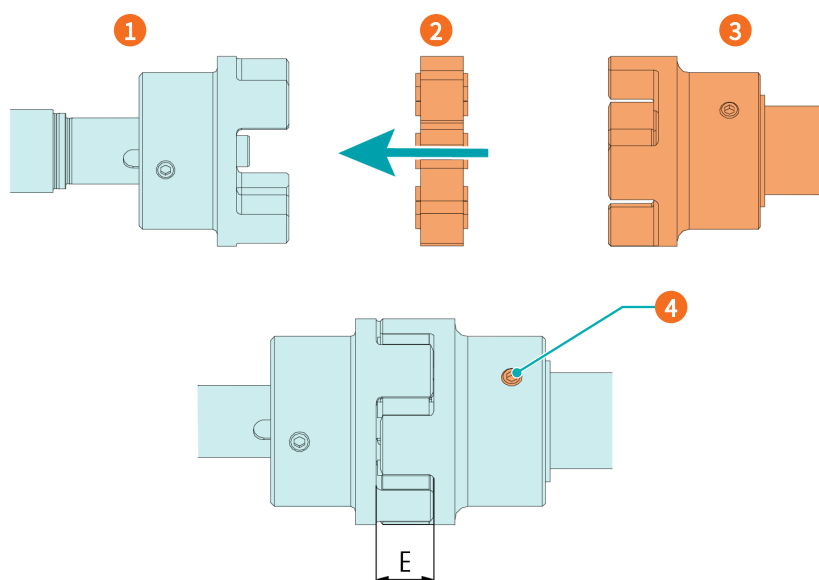**描述**

1	联轴器轮毂（机器侧）	2	联轴器星形轮
3	联轴器轮毂（电机侧）	4	径向螺栓/拧紧扭矩：10 Nm

机器类型**联轴器尺寸****“E” 值 (mm)**

NC 0600 C	ROTEX® 42	26
NC 0630 C		
NC 0630 C	ROTEX® 48	28

如果机器交付时无电机：

- 在电机轴（单独提供）上安装第二个联轴器轮毂。
- 轴向调整轮毂，直至达到“E”值。
- 调节联轴器后，通过拧紧径向螺丝锁定联轴器轮毂。
- 使用联轴器棘爪将电机安装在机器上。

关于联轴器的更多信息，请登录 www.ktr.com，下载 ROTEX® 联轴器的操作手册。

英语

操作手册 - 英语

德语

操作手册 - 德语

法语

操作手册 - 法语

6 电气连接



危险

带电缆线。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。

电气装置的电流保护：



危险

缺少电流保护。

触电风险！

- 遵照 EN 60204-1 对您的电气装置提供电流保护。
- 电气装置必须符合适用的国家和国际标准。



注意

电磁兼容性。

- 确保 机器 的电机不受电力或电磁干扰的影响。必要时，请联系Busch 普旭代表了解更多信息。
- 确保 机器 的 EMC 符合电网系统的要求，必要时提供进一步的干扰抑制（机器 的 EMC，参见 *欧盟一致性声明* [→ 47] 或 *英国一致性声明* [→ 48]）。

6.1 机器交付时不带变速驱动装置



危险

带电缆线。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。



备注

只要电机有能力且满足电机容许的运行速度范围，允许使用变速驱动装置进行变速运行（参见 *技术数据* [→ 44]）。

有关更多建议和信息，请联系 Busch 普旭代表。

- 确保电机电源与电机铭牌上的数据相符。
- 如果 机器 配备电源连接器，则安装故障电流防护设备，以在绝缘不良的情况下保护人员。
 - Busch 普旭建议安装适合电气安装的 B 型故障防护设备。
- 在电源线路中配备一个可锁定的切断开关或急停开关，以便在紧急情况下完全保障 机器 的安全。

- 在电源线路中配备一个可锁定的切断开关，以便在执行维护任务时完全保障 机器 的安全。
- 根据 EN 60204-1，电机具备超载保护功能。
- 连接保护性接地线。
- 与电机的电气连接。



注意

电机频率低于 20 Hz。

机器存在损坏危险！

- 电机额定速度必须始终高于 1200 min^{-1} (20 Hz)。



注意

允许的电机额定转速超过推荐值。

机器存在损坏危险！

- 检查机器铭牌上允许的电机额定转速 ($n_{\max}$)。
- 请务必遵守。
- 更多信息，请参阅章节 *技术数据* [→ 44]。



注意

错误连接。

电机存在损坏危险！

- 下面的接线图仅为示例。检查接线盒内部的电机电路连接说明/示意图。

6.2 配备变速驱动装置（选配）的机器



危险

带电线缆。在变速驱动装置和电机上开展任何工作。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。



危险

在不断开变速驱动装置的情况下开展维护工作。

触电风险！

- 在计划对变速驱动装置开展工作之前，请先断开变速驱动装置并使其绝缘。
断开电源后，在端子和变速驱动装置内部存在高电压，时间长达 10 分钟。
- 在开始工作之前，一定要使用合适的万用表，确保驱动电源端子上已无电压。



小心

在为变速驱动装置进行电源或信号连接的电路布线作业时，

谨防金属异物（如铜线）落入变速驱动装置中，以免造成短路及对变速驱动装置造成永久损坏！

务必遵循以下说明，以确保机器和变速驱动装置的正常运行，并避免违反保修条款！

- 在变速驱动装置的盖板关闭的情况下铺设/拆除电缆，切勿将电缆放置在变速驱动装置上方。
- 准备好电缆后，打开变速驱动装置的盖板，然后连接电缆。
- 必要时，请联系 Busch 普旭获取建议和信息。
- 确保驱动装置的电源与变速驱动装置铭牌上的数据相符。
- 如果 机器 配备电源连接器，则安装故障电流防护设备，以在绝缘不良的情况下保护人员。
 - Busch 普旭建议安装适合电气安装的 B 型故障防护设备。
- 如果变速驱动装置（VSD）没有配备可锁定的切断开关，请在电源线路中配备该开关，以便在执行维护任务时完全保障本机的安全。
- 根据 EN 60204-1，具备过载保护功能。
 - Busch 普旭建议安装 C 型曲线断路器。
- 连接保护性接地线。
- 与变速驱动装置（VSD）建立电气连接。



注意

允许的电机转速超过推荐值。

机器存在损坏危险！

- 检查允许的电机转速范围，请参阅 *技术数据* [→ 44]。



注意


错误连接。

小心损坏变速驱动装置！


● 下面的接线图仅为示例。请参阅变速驱动装置的连接说明和接线图。

6.3 三相电机电路图（真空泵驱动装置）


三角形连接（低电压）：

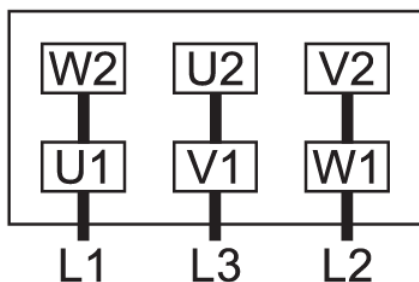


星形连接（高电压）：

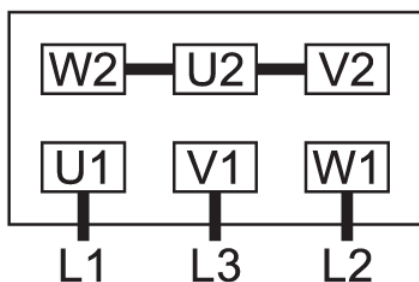


双星形连接，多电压电机，含 12 针（低电压）：

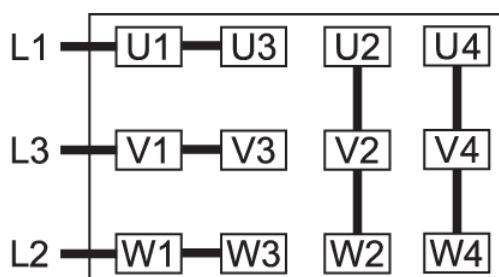

星形连接，多电压电机，含 12 针（高电压）：

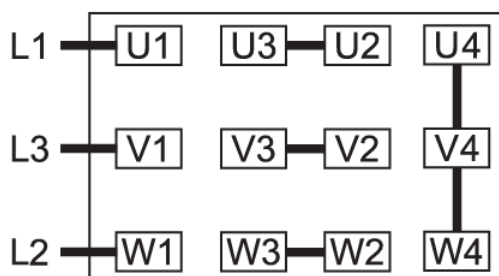

三角形连接，多电压电机，含 12 针（中电压）：

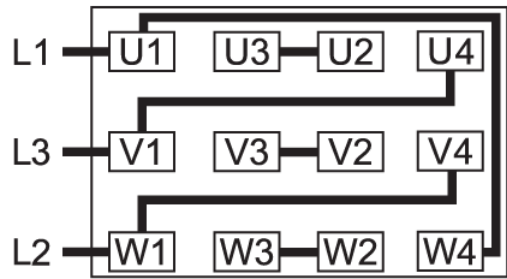


注意

旋转方向错误。
机器存在损坏危险！

- 以错误旋转方向运行会导致机器很快损毁！启动前，请确保机器以正确方向运行。

电机规定旋转方向已在以下图示中做了定义。

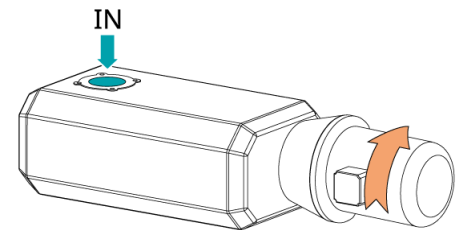

- 短时步进操作电机。
- 观察电机风扇叶轮，在风扇叶轮停止之前确定旋转方向。

如果必须更改电机的旋转方向：


- 切换任意两条电机相线。

6.4 电磁阀接线图（可选）

货号：0654 000 092

电气数据：U = 24 VDC；P_{max} = 8 W；无需注意极性

触点：常闭

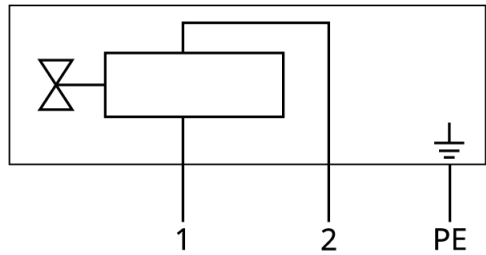

6.5 监控设备的电气连接



备注

为防止可能发生的误报警，Busch 普旭 建议至少为控制系统配置 20 秒的时间延迟。

6.5.1 温度开关的电路图

货号：0651 556 533

电气数据：


$U = 250 \text{ V AC}$; $I = 2.5 \text{ A}$ ▶ $\cos \phi = 1$

$U = 250 \text{ V AC}$; $I = 1.6 \text{ A}$ ▶ $\cos \phi = 0.6$

$U = 48 \text{ V DC}$; $I = 1.25 \text{ A}$

触点：常闭

开关位置： $T_{\text{trip}} = 85^\circ\text{C}$



1 = 白色; 2 = 棕色

6.5.2 流量开关接线图（可选）

货号：无 Busch 普旭编号（集成在流量计中）


供应商编号：Pepperl+Fuchs RC15-14-N3

电气数据： $U = 5 \dots 25 \text{ V}$; $I = 1 \dots 3 \text{ mA}$

开关元件功能：NAMUR，双稳态

触点：常开

开关位置：3SLM ▶ 最小体积流量



1 = 棕色; 2 = 蓝色

6.5.3 液位开关电路图（可选）

货号：0652 556 531

连接器：M12x1，4 针


电气数据： $I < 1 \text{ mA}$ 时 $< 6 \text{ mW}$; $I = 3.5 \text{ mA}$ 时 $< 38 \text{ mW}$

开关元件功能：NAMUR

触点：常闭

开关位置: L_{警告} = LS1 ▶ 针脚 1 + 4 ▶ 低电位 “警告”

L_{行程} = LS2 ▶ 针脚 1 + 4 ▶ 低电位 "停止冲洗"

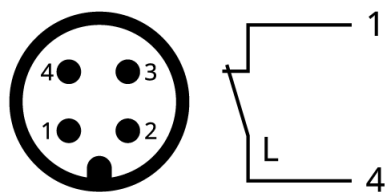

1 = 棕色; 4 = 黑色

7

调试



小心

运行期间，机器 的表面温度可能超过 70°C。

有灼伤风险！

- 避免在 机器 运行期间和运行后立即与之接触。



小心



机器运行噪音。

存在损害听力的危险！

如果有人在本机附近，且机器长时间未隔绝噪音：

- 确保佩戴听力保护器。



注意

机器 通常是在无机油状态下发货的。

但如果在无机油状态下运行，机器 将很快被损毁！

- 调试之前，机器 必须加注机油，请参阅 注油 [→ 18]。



注意

机器可以在无冷却液状态下运输。

但如果在无冷却液状态下运行，机器将很快被损毁！

- 调试之前，必须为机器加注冷却液，请参阅 加注冷却液 [→ 19]。



注意

润滑无油运转真空泵（压缩腔）。

有损坏机器的风险！

- 切勿对注有真空泵油或润滑脂的真空泵压缩腔进行润滑。

- 确保符合 安装条件 [→ 11] 的要求。

- 打开供水。

如果 机器 配备有阻隔气体系统：

- 打开阻气源。
- 调节阻隔气体压力和体积流量。
- 启动机器。
- 确保每小时最大容许启动次数不超过2。这些准备工作应在一小时内完成。
- 确保运行条件符合 技术数据 [→ 44]。

- 运行几分钟后，执行 **油位检查** [→ 34]。
- 运行几分钟后，执行 **冷却液液位检查** [→ 34]。

机器在正常运行条件下运行后立即：

- 测量电机电流并记录，供以后进行维护和故障排除工作时参考。

7.1 输送可冷凝蒸汽



小心

为本机排气。

排放的气体和 / 或液体的温度可能超过 70°C!

有灼伤风险!

- 避免直接接触气体和 / 或液体。

配有气镇阀或稀释气体系统的机器，适合在气体流动中传输冷凝蒸汽。

如果要输送可冷凝蒸汽：

启动

- 打开气镇阀*或稀释气体系统*（电磁阀）。
- 将本机预热 30 分钟。
- 打开进气阀。
- 执行工艺流程。
- 关闭进气阀。
- 等待 30 分钟。
- 关闭气镇阀*或稀释气体系统*（电磁阀）。

结束

* 可选配件

- 持续从消音器（SI）（可选）的冷凝水排放塞（CD）排放冷凝水。

7.2 液体冲洗步骤

本机可选装液体冲洗装置。

仅当本机两侧都配备润滑油机械密封时，才建议对本机进行液体冲洗。

如果在应用过程之后还需要一次液体冲洗：

启动

- 在进气阀关闭的情况下，使电机转速降至 10 Hz（最低允许频率）
- 打开液体冲洗设备（电磁阀）
- 根据应用要求调整冲洗液流
 - 冲洗时长具体取决于应用情况
- 关闭液体冲洗装置

结束

7.3 气体吹扫步骤

本机可选装吹扫气体系统。

如果在应用过程之后需要进行气体吹扫，例如在液体冲洗工序或者使压缩腔室停止运行之后：

启动

- 关闭进气阀
- 打开吹扫气体（电磁阀）
 - 冲洗持续时间取决于应用（使机器处于惰化状态至少 200 秒）
- 关闭吹扫气体

结束

8 维护



危险

带电线缆。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。



危险

在不断开变速驱动装置的情况下开展维护工作。

触电风险！

- 在计划对变速驱动装置开展工作之前，请先断开变速驱动装置并使其绝缘。
断开电源后，在端子和变速驱动装置内部存在高电压，时间长达 10 分钟。
- 在开始工作之前，一定要使用合适的万用表，确保驱动电源端子上已无电压。



危险

带电线缆。在变速驱动装置和电机上开展任何工作。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。



警告



如果真空泵受到有害物质的污染：

小心中毒！

小心感染！

如果真空泵受到有害物质的污染：

- 请穿戴个人防护装备。



小心

高温表面

有灼伤风险！

- 在执行任何需要接触机器的操作之前，先让机器冷却。



小心

高温液体。

有灼伤风险！

- 排放液体前，应先让机器冷却。



小心

未适当维护 机器。

可能造成人身伤害！

过早受损或效率受损风险！

- 必须由具备合格资质的人员执行维护工作。
- 遵循维护间隔或请您的 Busch 普旭 代表提供维护服务。



注意

使用不适用的清洁剂。

存在安全标签和防护漆被去除的风险！

- 请勿使用不相容的溶剂清洁 机器。

- 停止并锁定机器，防止意外启动。

- 关闭供水装置。

如果 机器 配备有阻隔气体系统：

- 关闭阻气源。
- 为连接的管路保持通风，以保持大气压力。

必要时：

- 断开所有连接。

8.1 维护计划


维护间隔很大程度上取决于相应的运行条件。下面给出的间隔被视为可适当缩短或延长的起始值。

特别是在恶劣应用或重载运行中，例如环境或工艺气体中粉尘负荷较大的条件下，如有其他污染物或有工艺材料进入，可能会导致必须显著缩短维护时间间隔。

间隔时间	维护工作
每月	● 检查油位，参见 油位检查 [→ 34]。 ● 检查冷却液液位，参见 冷却液液位检查 [→ 34]。 ● 检查本机是否漏油。如果出现泄漏，则维修机器（联系 Busch 普旭）。
每年	● 目视检查，清洁机器上的灰尘和污垢。 ● 检查电气接口和监控装置。
每年安装一个或多个此类配件时。	● 检查气镇阀（GB）的过滤器，必要时进行清洁，参见 更换气镇阀过滤器（可选） [→ 34]。 ● 检查进气过滤器，必要时更换。 ● 检查消音器（SI），必要时清洁。
每 5000 小时或 1 年	● 更换齿轮箱和轴承座的油（两侧），参见 换油 [→ 35]。 ● 更换冷却液，参见 更换冷却液 [→ 38]。 ● 清洁磁性油塞（MP）。
每 16000 小时或 4 年	● 对机器进行大修（请联系 Busch 普旭）。

8.2 油位检查


- 停止 机器。
- 等待 1 分钟。
- 检查油位。

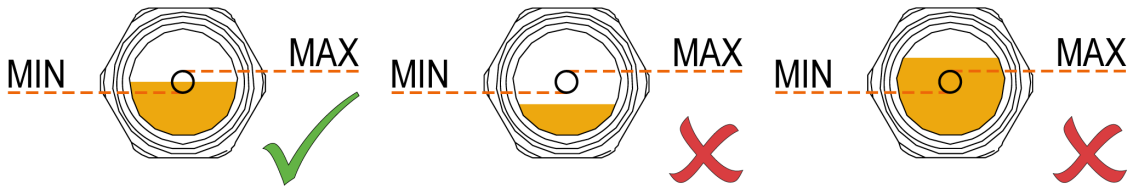

- 必要时加满，参见注油[→ 18]。


8.3 冷却液液位检查

- 停止 机器。
- 等待机器冷却。

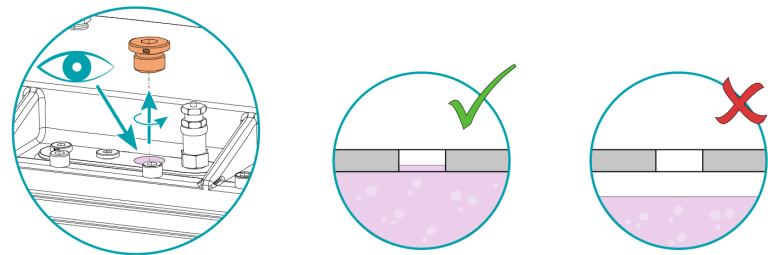

- 必要时加满，参见加注冷却液[→ 19]。

8.4 更换气镇阀过滤器（可选）

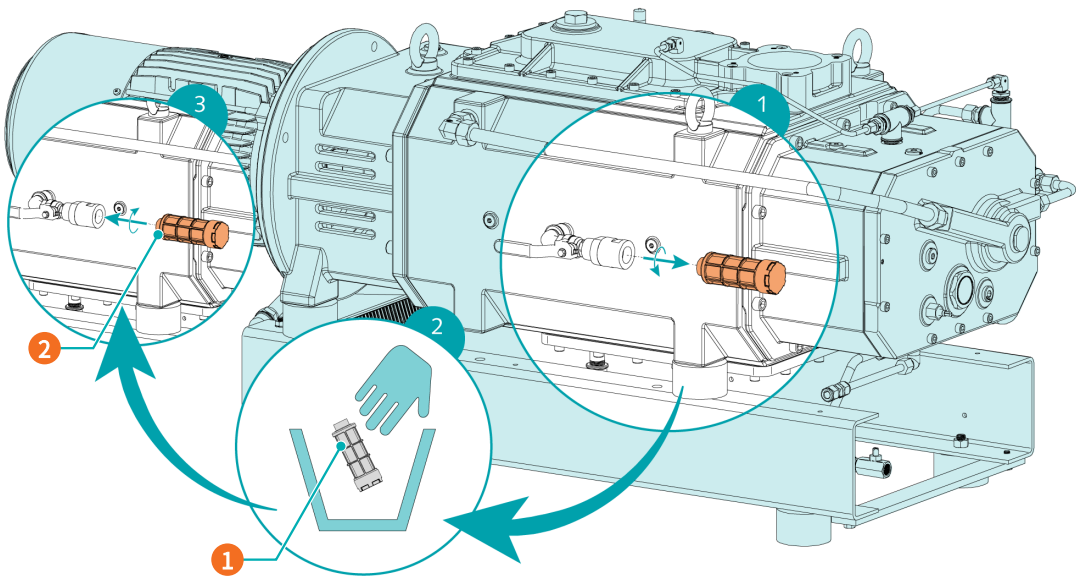

描述		
1	弃置用旧部件	2 气镇过滤器，货号 0562 550 434（Busch 普旭原装备件）

8.5 换油




注意

使用不合适的机油。

过早受损危险！


效率受损！

● 只能使用制造商事先批准和推荐的机油类型。

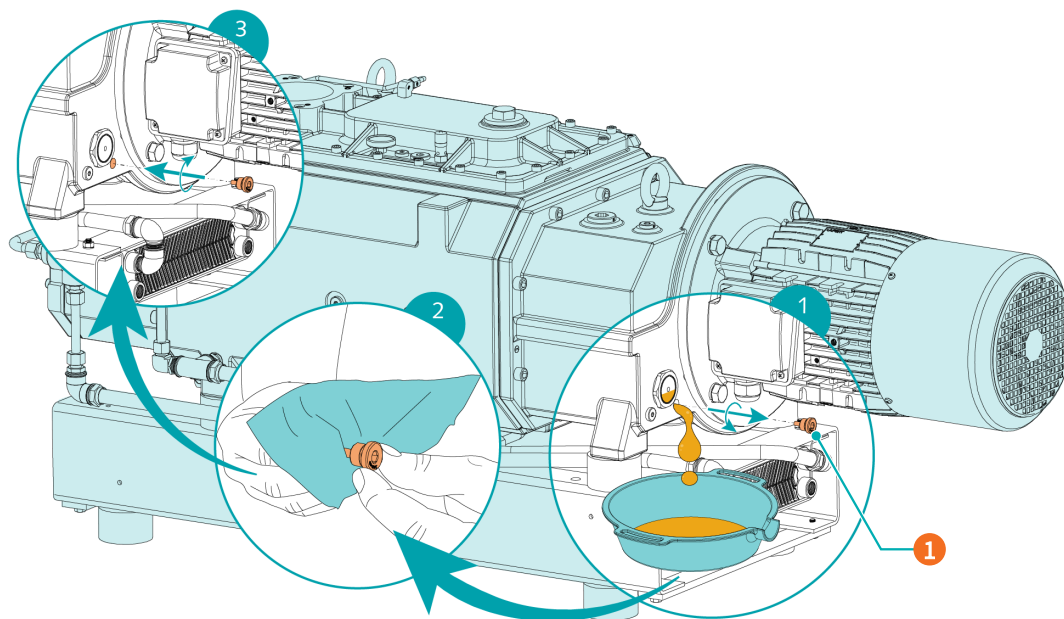

描述


1	磁性塞		
---	-----	--	--

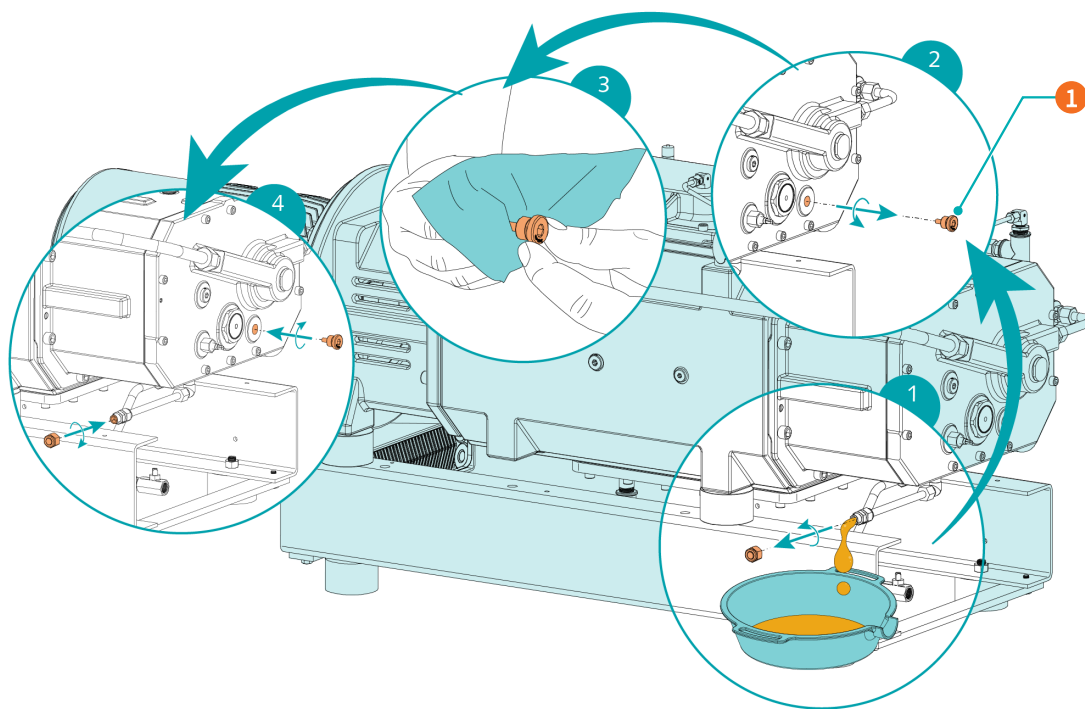


描述

1 磁性塞


- 有关油液类型和注油量的信息，请参见“技术数据[→ 44]”和“油[→ 46]”章节。

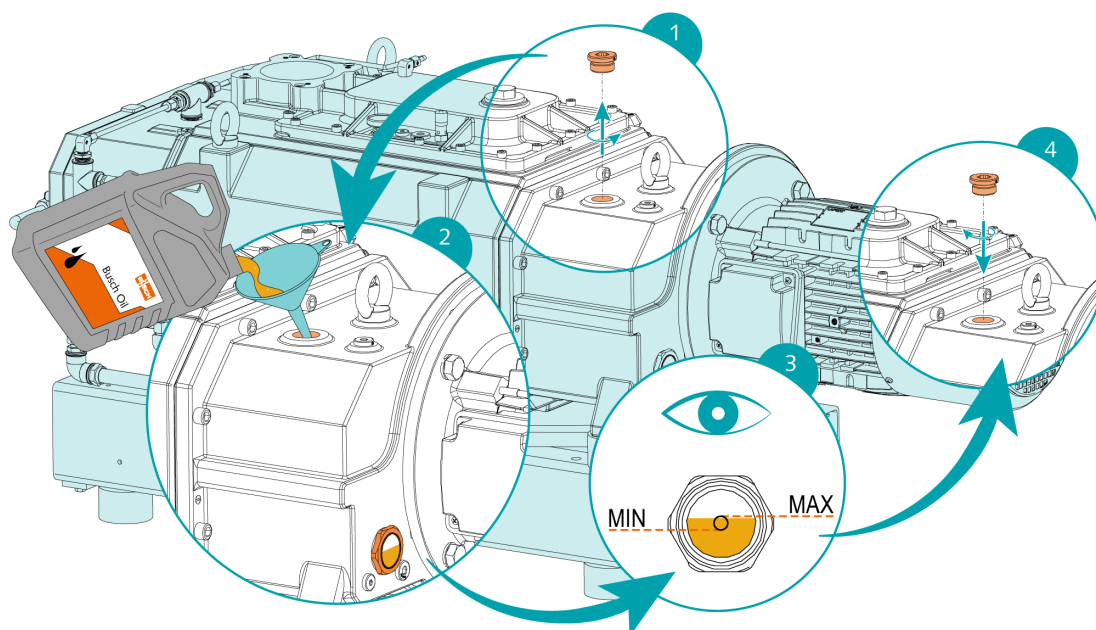

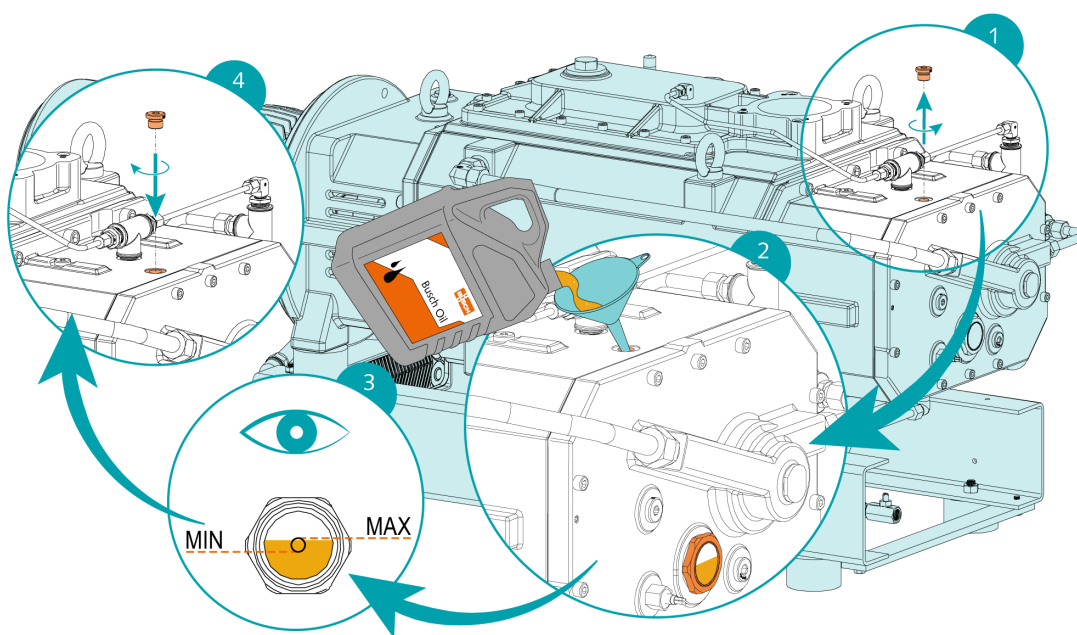

完成注油后：


- 请在贴上标注换油日期。




如果机器上没有标签：

- 请从 Busch 普旭代表处订购（货号 0565 568 959）。

8.6 更换冷却液

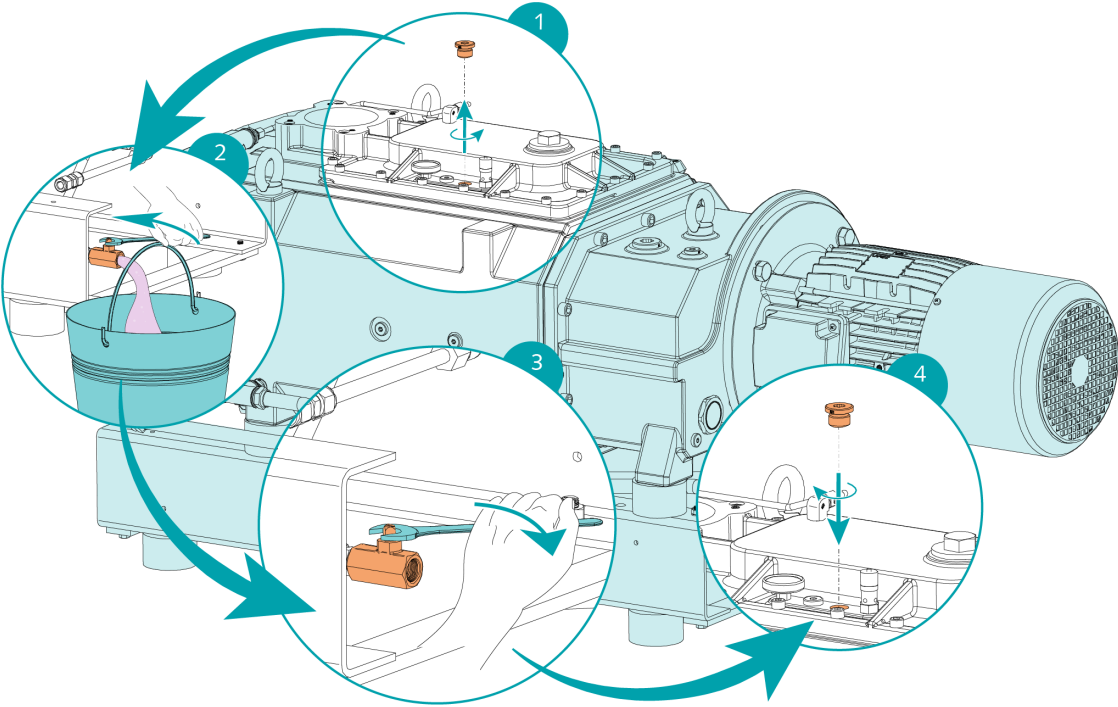

关于冷却液类型和冷却液容量，请参见技术数据[→ 44]和冷却液[→ 45]。

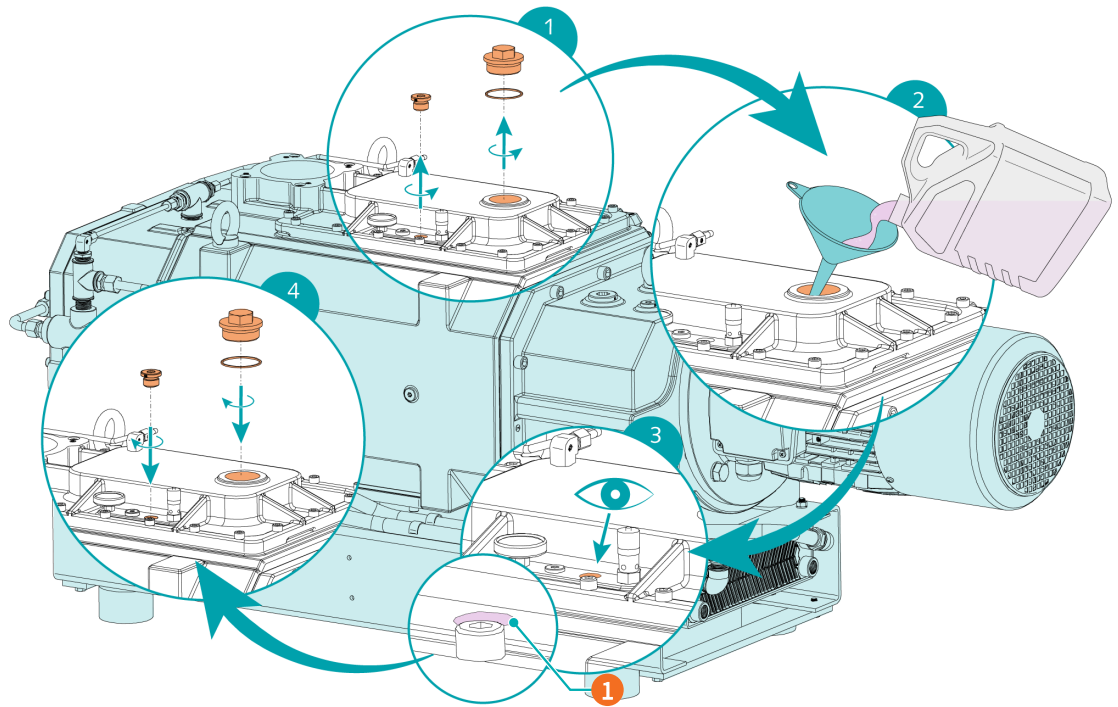

描述			
1	加注至排气孔的顶部		

9

大修

**警告**

如果真空泵受到有害物质的污染：

小心中毒！

小心感染！

如果真空泵受到有害物质的污染：

- 请穿戴个人防护装备。

**注意**

错误装配。

过早受损危险！

效率受损！

- 除本手册中所述之外，任何拆卸 机器 的操作都必须由 Busch 普旭 授权的技术人员执行。

如果机器抽取的气体中含有对健康有害的外来污染物质：

- 必须尽可能有效地净化真空泵，污染状况应该在《真空泵去污处理声明》（Declaration of Contamination）中列明。

制造商将仅接受机器附有填写完整并签字的具有法律约束力的《真空泵去污处理声明》（Declaration of Contamination）的真空泵，可通过以下链接下载：buschvacuum.com/declaration-contamination。

10 停用



危险

带电线缆。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。



小心

高温表面

有灼伤风险！

- 在执行任何需要接触机器的操作之前，先让机器冷却。



小心

高温液体。

有灼伤风险！

- 排放液体前，应先让机器冷却。

- 停止并锁定机器，防止意外启动。

- 断开电源。

- 关闭供水装置。

如果 机器 配备有阻隔气体系统：

- 关闭阻气源。
- 为连接的管路保持通风，以保持大气压力。
- 断开所有连接。

如果要存储机器：

- 参见存储[→ 10]。

10.1 拆卸和弃置

- 排空并收集油。
- 确保油不会滴到地板上。
- 排放并收集冷却液。
- 确保冷却液不会滴到地板上。
- 将特殊废物从机器中分离出来。
- 根据适用法规处理特殊废弃物。
- 将机器作为废铁弃置。

11 备件



注意

使用非Busch 普旭原装备件。

过早受损危险！

效率受损！

- 只能使用Busch 普旭原装备件、耗材和配件，以确保机器的正常运行并验证保修服务的有效性。

本产品不提供标准备件套件。

对于 Busch 普旭 原装备件：

- 联系您的Busch 普旭代表。

12 故障排除



危险

带电缆。

触电风险！

- 只能由具备合格资质的人员执行电气安装工作。



小心

高温表面

有灼伤风险！

- 在执行任何需要接触机器的操作之前，先让机器冷却。



小心

高温液体。

有灼伤风险！

- 排放液体前，应先让机器冷却。

故障	可能原因	解决措施
机器无法启动。	电机未接入正确电压。	● 检查电源。
	转子阻塞或卡住。	● 从转子接触塞（PMR）手动旋转螺杆转子。 ● 维修机器（请联系 Busch 普旭）。
	机器中进入固体异物。	● 取出固体异物，或维修机器（请联系 Busch 普旭）。 ● 必要时安装进气过滤器。
	温度传感器已达到开关点。	● 等待机器冷却。 ● 查看故障“机器运转过热”。
	由于残留冷凝水造成机器腐蚀。	● 维修机器。 ● 检查该过程，并遵照传送冷凝蒸汽的建议。
	电机出现故障。	● 更换电机。

故障	可能原因	解决措施
机器未达到进气接头的额定压力。	吸气或排放管路太长，或者截面直径太小。	● 使用更大直径或更短管线。 ● 向您当地的 Busch 普旭代表寻求建议。
	泵送组件上有过程残留物	● 清洁机器。
	如果安装了进口网筛或进气过滤器，它可能会被部分堵塞。	● 清洁进口网筛或更换进气滤芯。
	机器运行方向错误。	● 检查旋转方向，参见 <i>三相电机电路图（真空泵驱动装置）</i> [→ 25]。
	内部零件磨损或损坏。	● 维修机器（请联系 Busch 普旭）。
有异常噪音。	油量错误或油类型不合适。	● 按规定油量，使用推荐的油类型，请参见“机油”。
	齿轮、轴承或联轴器故障。	● 修理真空泵（只能由Busch公司专业人员操作）。
机器运转过热。	冷却不足。	● 确保遵守冷却水要求，参见 <i>冷却水接头</i> [→ 13]。
	环境温度过高。	● 注意容许环境温度，参见 <i>技术数据</i> [→ 44]。
	入口处的加工气体温度过高。	● 注意容许进气口温度，参见 <i>技术数据</i> [→ 44]。
	冷却水泵有故障。	● 维修机器。
	油位太低。	● 加满油。
油呈黑色。	换油间隔过长。	● 排空油，并加注新油，参见 <i>换油</i> [→ 35]。
	机器运转过热。	● 查看故障“机器运转过热”。

要解决故障排除表中未列出的问题，请联系您的Busch 普旭代表。

13 技术数据

		NC 0600 C	NC 0630 C
抽速 (50/60 Hz)	m ³ /h	600 / 600	630 / 630
极限压力 不带气镇 (50/60 Hz)	0.1 hPa (mbar) 绝对值	≤ 0.01	
极限压力 带气镇 (50/60 Hz)	0.1 hPa (mbar) 绝对值	≤ 0.1	
电机额定功率 (50/60 Hz)	kW	18.5 / 18.5	15.0 / 17.0
电机额定转速 (50/60 Hz)	min ⁻¹	3000 / 3600	
声压级 (ISO 2151) KpA = 3 dB (50/60 Hz)	dB(A)	≤ 74 / ≤ 76	≤ 70 / ≤ 75
环境温度	°C	5 ... 50	
排气接口处最大允许背压	hPa (mbar) 相对 压力	200	
最高容许进气温度取决于进气口压力	°C	≤ 50 hPa (mbar) 绝对值： 200	
		> 50 hPa (mbar) 绝对值： 70	
相对湿度	在 30 °C 时	90 %	
环境压力		大气压力	
冷却水要求		参见 冷却水接头 [→ 13]	
注油量 - 入口侧	l	0.6	
注油量 - 电机侧	l	1.7	
冷却液容量大约	l	29	
重量 (约)	kg	600	

14 冷却液

CLA 25 (即用型)	
货号 5 L 包装	2000 241 757
货号 20 L 包装	2000 241 738

CLA 25即用型冷却液，无需额外用水。

有关更多信息，请联系 Busch 普旭 代表。

15 机油

名称	ISO-VG	机油类型	1 L 包装	5 L 包装	10 L 包装	20 L 包装
VSC 100	100	合成油	0831 168 356	0831 168 357	-	0831 168 359

16 欧盟一致性声明

一致性说明和附于铭牌上的 CE 标志适用于 Busch 普旭交付范围内的机器。本一致性说明由制造商全权负责发布。

当该机器整合到上级机械设备中时，上级机械设备制造商（也可以是运营公司）必须根据机械指令对该上级机械设备执行一致性评定程序，发布“一致性说明”并附上 CE 标志。

制造商

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

声明 机器 真空泵：COBRA NC 0600 C；COBRA NC 0630 C；COBRA NT 0630 C；COBRA NX 0630 C

符合下列欧洲指令的所有相关规定：

- 如果序号小于或等于 CHM126999999：符合《机械指令》2006/42/EC
 - 如果序号大于或等于 CHM127000000：符合《机械法规》(EU) 2023/1230
 - “电磁兼容性”（EMC）指令 2014/30/EU
 - ‘RoHS’ 2011/65/EU 限制在电气和电子设备中使用某些有害物质（包括所有相关的适用修订），
- 并符合以下用于履行这些规定的协调标准：

标准	标准名称
EN ISO 12100 : 2010	机械安全 - 基本概念、一般设计原则
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	真空泵 - 安全要求 - 第 2 部分
EN 60204-1 : 2018	机械安全 - 机械电气设备 - 第 1 部分：一般要求
EN ISO 13857 : 2019	机械安全 - 防止上下机械臂触及危险区域的安全距离
EN ISO 2151 : 2008	声学 - 压缩机和真空泵的噪声测试规范 - 工程方法（2 级）
EN IEC 61000-6-2 : 2019	电磁兼容性（EMC） - 通用标准。工业环境抗干扰性
EN IEC 61000-6-4 : 2019	电磁兼容性（EMC） - 通用标准。工业环境排放标准

授权编制技术文件的法人和在欧盟境内的授权代表（如果制造商不在欧盟境内）：
Busch Dienste GmbH, Schauinslandstr. 1DE-79689 Maulburg

Chevenez, 2025.12.01



Ateliers Busch S.A. 总经理 Christian Hoffmann
Ateliers Busch S.A.

17 英国一致性声明

一致性说明和附于铭牌上的 UKCA 标志适用于 Busch 普旭交付范围内的机器。本一致性说明由制造商全权负责发布。

当该机器整合到上级机械设备中时，上级机械设备制造商（也可以是运营公司）必须根据机械指令对该上级机械设备执行一致性评定程序，发布“一致性声明”并附上 UKCA 标志。

制造商

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

声明 机器 真空泵: COBRA NC 0600 C; COBRA NC 0630 C; COBRA NT 0630 C; COBRA NX 0630 C

符合下列英国法规中的所有相关规定:

- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- 限制在电气和电子设备中使用某些有害物质实施细则 2012

并符合以下用于履行这些规定的指定标准。

标准	标准名称
EN ISO 12100 : 2010	机械安全 - 基本概念、一般设计原则
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	真空泵 - 安全要求 - 第 2 部分
EN 60204-1 : 2018	机械安全 - 机械电气设备 - 第 1 部分：一般要求
EN ISO 13857 : 2019	机械安全 - 防止上下机械臂触及危险区域的安全距离
EN ISO 2151 : 2008	声学 - 压缩机和真空泵的噪声测试规范 - 工程方法（2 级）
EN IEC 61000-6-2 : 2019	电磁兼容性（EMC） - 通用标准。工业环境抗干扰性
EN IEC 61000-6-4 : 2019	电磁兼容性（EMC） - 通用标准。工业环境排放标准

授权编制技术文件的法人和在英国境内的进口商（如果制造商不在英国境内）：

Busch (UK) Ltd, 30 Hortonwood, Telford – UK

Chevenez, 2025.12.01



Ateliers Busch S.A. 总经理 Christian Hoffmann

Ateliers Busch S.A.

备注

BUSCH GROUP

Busch Group 是全球主要的真空泵、真空系统、鼓风机、压缩机和尾气处理系统制造商之一。该集团旗下有两个知名品牌：Busch 普旭真空解决方案和 Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions。三大品牌一起为不同行业提供解决方案。资深的技术服务团队遍布 44 个国家 / 地区，可确保在您公司附近随时获得专业支持。无论您身在何处，无论您来自哪个行业。



www.buschvacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com